


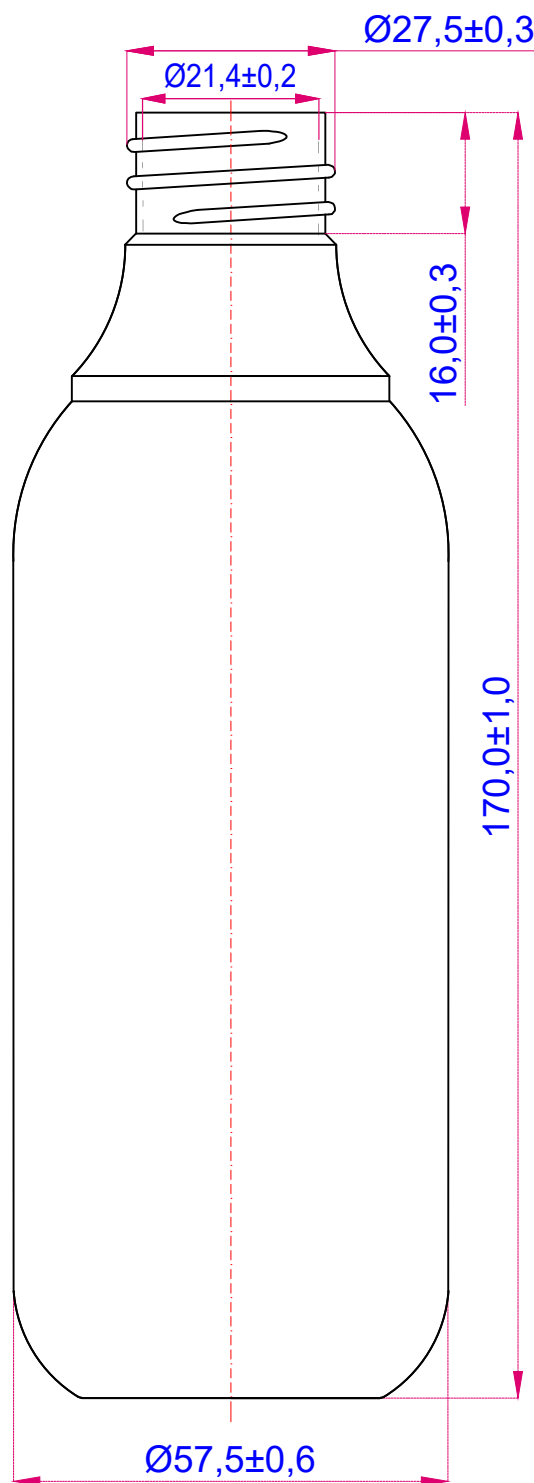

MARPAK

Rysunek na podstawie wyrobu gotowego na potrzeby kontroli jakości

Materiał: HDPE		Masa: $23,0 \pm 1,0\text{g}$	Pojemność: $300 \pm 7\text{ml}$
Rysował: Mateusz Klimek		Data: 10.07.2024	Nazwa: Butelka 213 (pod dławik)
Sprawdził: Krzysztof Bogusz		Data: 10.07.2024	
Skala: 1:1	Z.Z. Maropak Sp. z o.o. MARPAK		Nr rysunku: B300_213_FI-28_D

A4