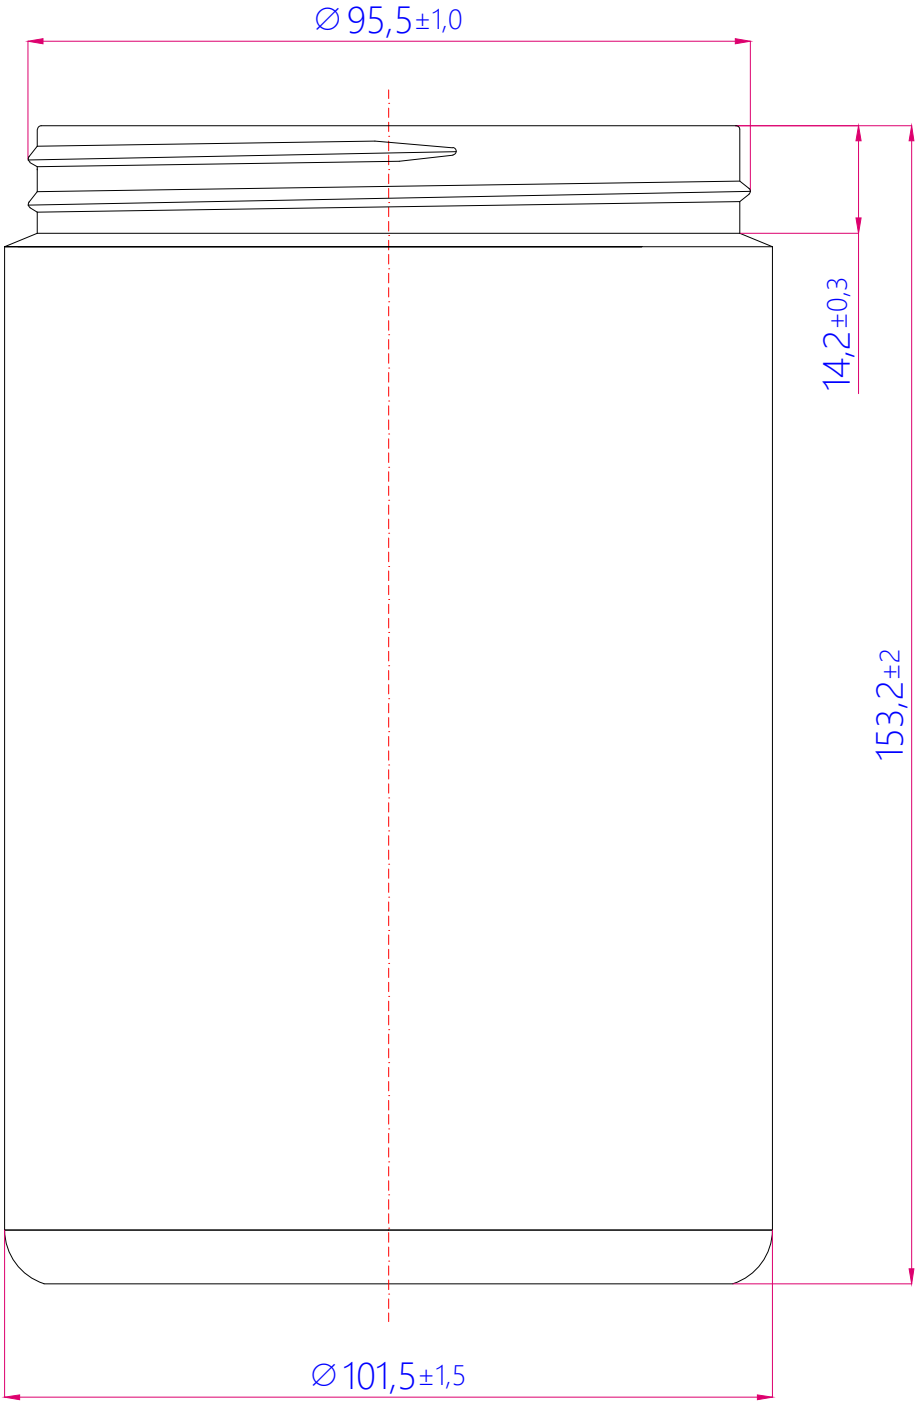

Rysunek na podstawie wyrobu gotowego na potrzeby kontroli jakości

Materiał: HDPE	*Masa:* 55,0±2,0 g	*Pojemność: 1080±20 ml*
Rysował: Arkadiusz Kaleciński	Data: 10.04.2020	Nazwa: SŁOIK 222 - 1K
Sprawdził: Adam Cholewiński	Data: 17.04.2020	
Skala: 1:1	Z.Z.U.W "Maropak" W. Marczak MAROPAK	A4
		Nr rysunku: S1000_222_FI-95_1K